


設備運用方法


(株)グッドエネジー

中標津町東中第一発電所

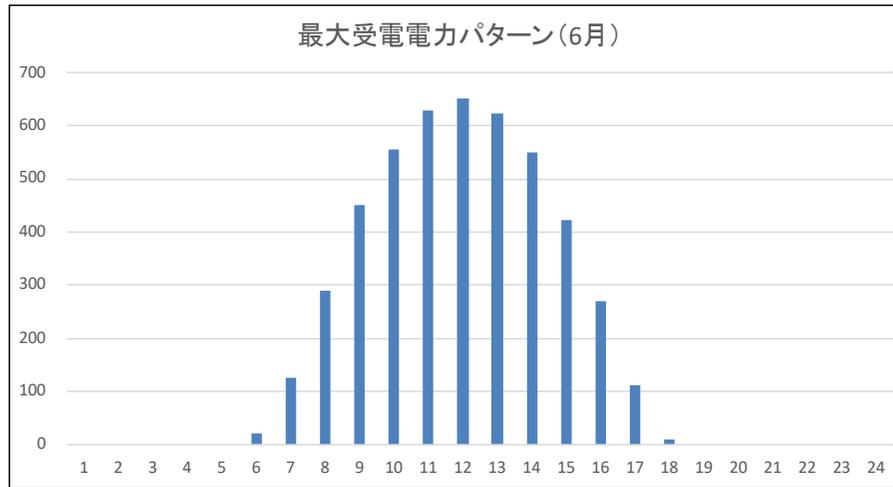

パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	1,188枚
システム容量	694.98kw

6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	0	21	125	290	450	554	629	650	622	551	424	270	112	10	0	0	0	0	0	0	kW

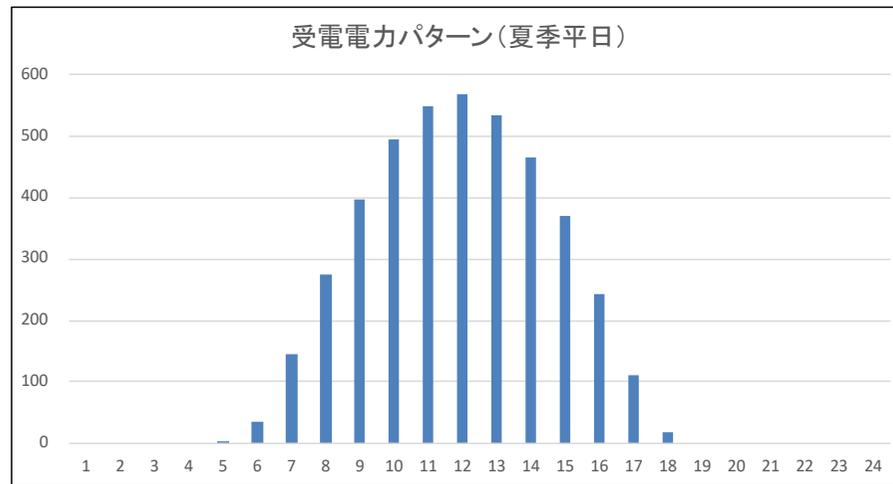

8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	3	34	146	275	398	494	548	569	533	466	370	244	110	19	0	0	0	0	0	0	kW