



### 設備運用方法

(株)グッドエネジー  
能代市養蚕第1発電所

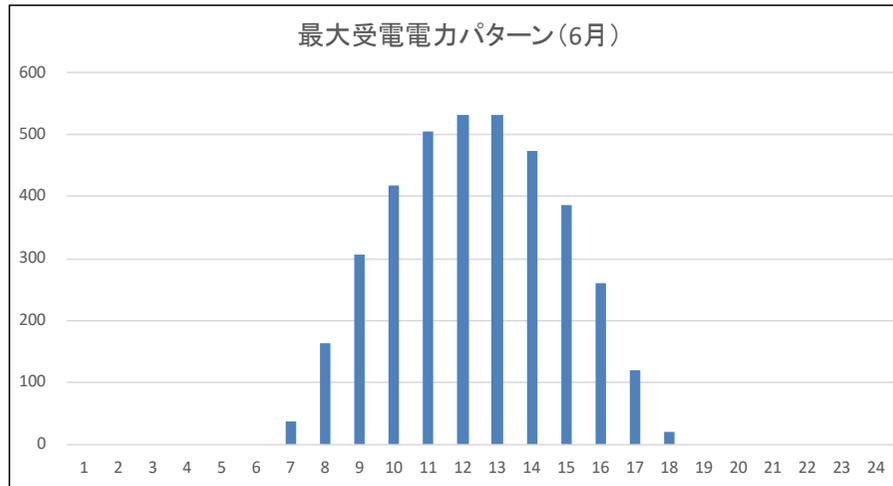

パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	1,064枚
システム容量	622.44kw

6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時	
システム発電量	0	0	0	0	0	0	38	164	307	419	504	532	530	474	386	261	120	20	0	0	0	0	0	0	0	kW

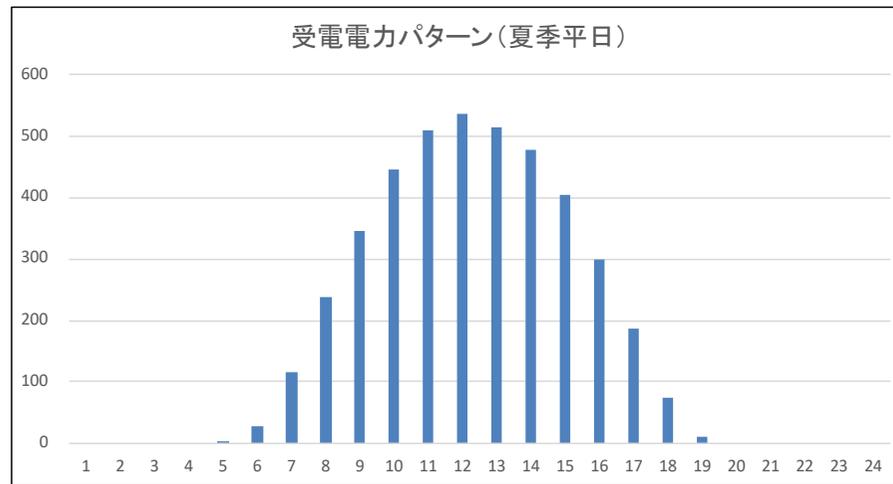

8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時	
システム発電量	0	0	0	0	3	28	117	238	346	445	508	536	514	476	403	300	187	75	12	0	0	0	0	0	0	kW