


当社のID番号	釧路20-97		
設備認定申請上の名称	中標津町東中第一発電所		
太陽電池1枚の定格出力	595W		
1台のPCSへのDC入力回路数	7入力	8入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	16枚	16枚	
PCS1台当たりのパネル数	112枚	128枚	合計
設置するPCSの台数	1台	10台	11台
パネルの総枚数	112枚	1280枚	1392枚
PCS1台当たりの出力	45.0 kW (出力制御)	50.0 kW	
発電所の出力	545.0 kW		
太陽電池の合計出力	828.24 kW		

フェンス全体の長さ : 654 m



東西南北のフェンスから
パネルまでの間隔 : 1.5m

パネル枚数	パネル定格総出力
1,392枚	828.24 kW
	<small>パネル出力 : 595W/枚</small>

住所/敷地面積	最寄りの電信柱 I D
標津郡中標津町東中1番3	
地番 面積 m ²	54.27.89-57.85.92
1-3 13003	
地番合計敷地面積 : 13.003m ²	

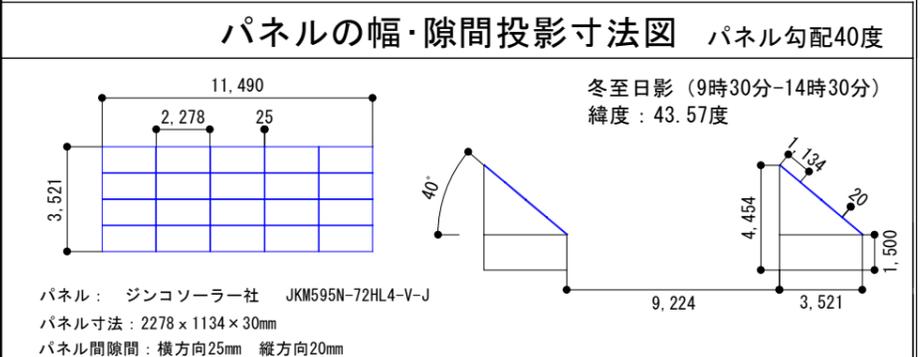

中標津役場の指導で
敷地の境界から2m
離してフェンスを設置
かつこのフェンスから
1.5m離してパネルを設置

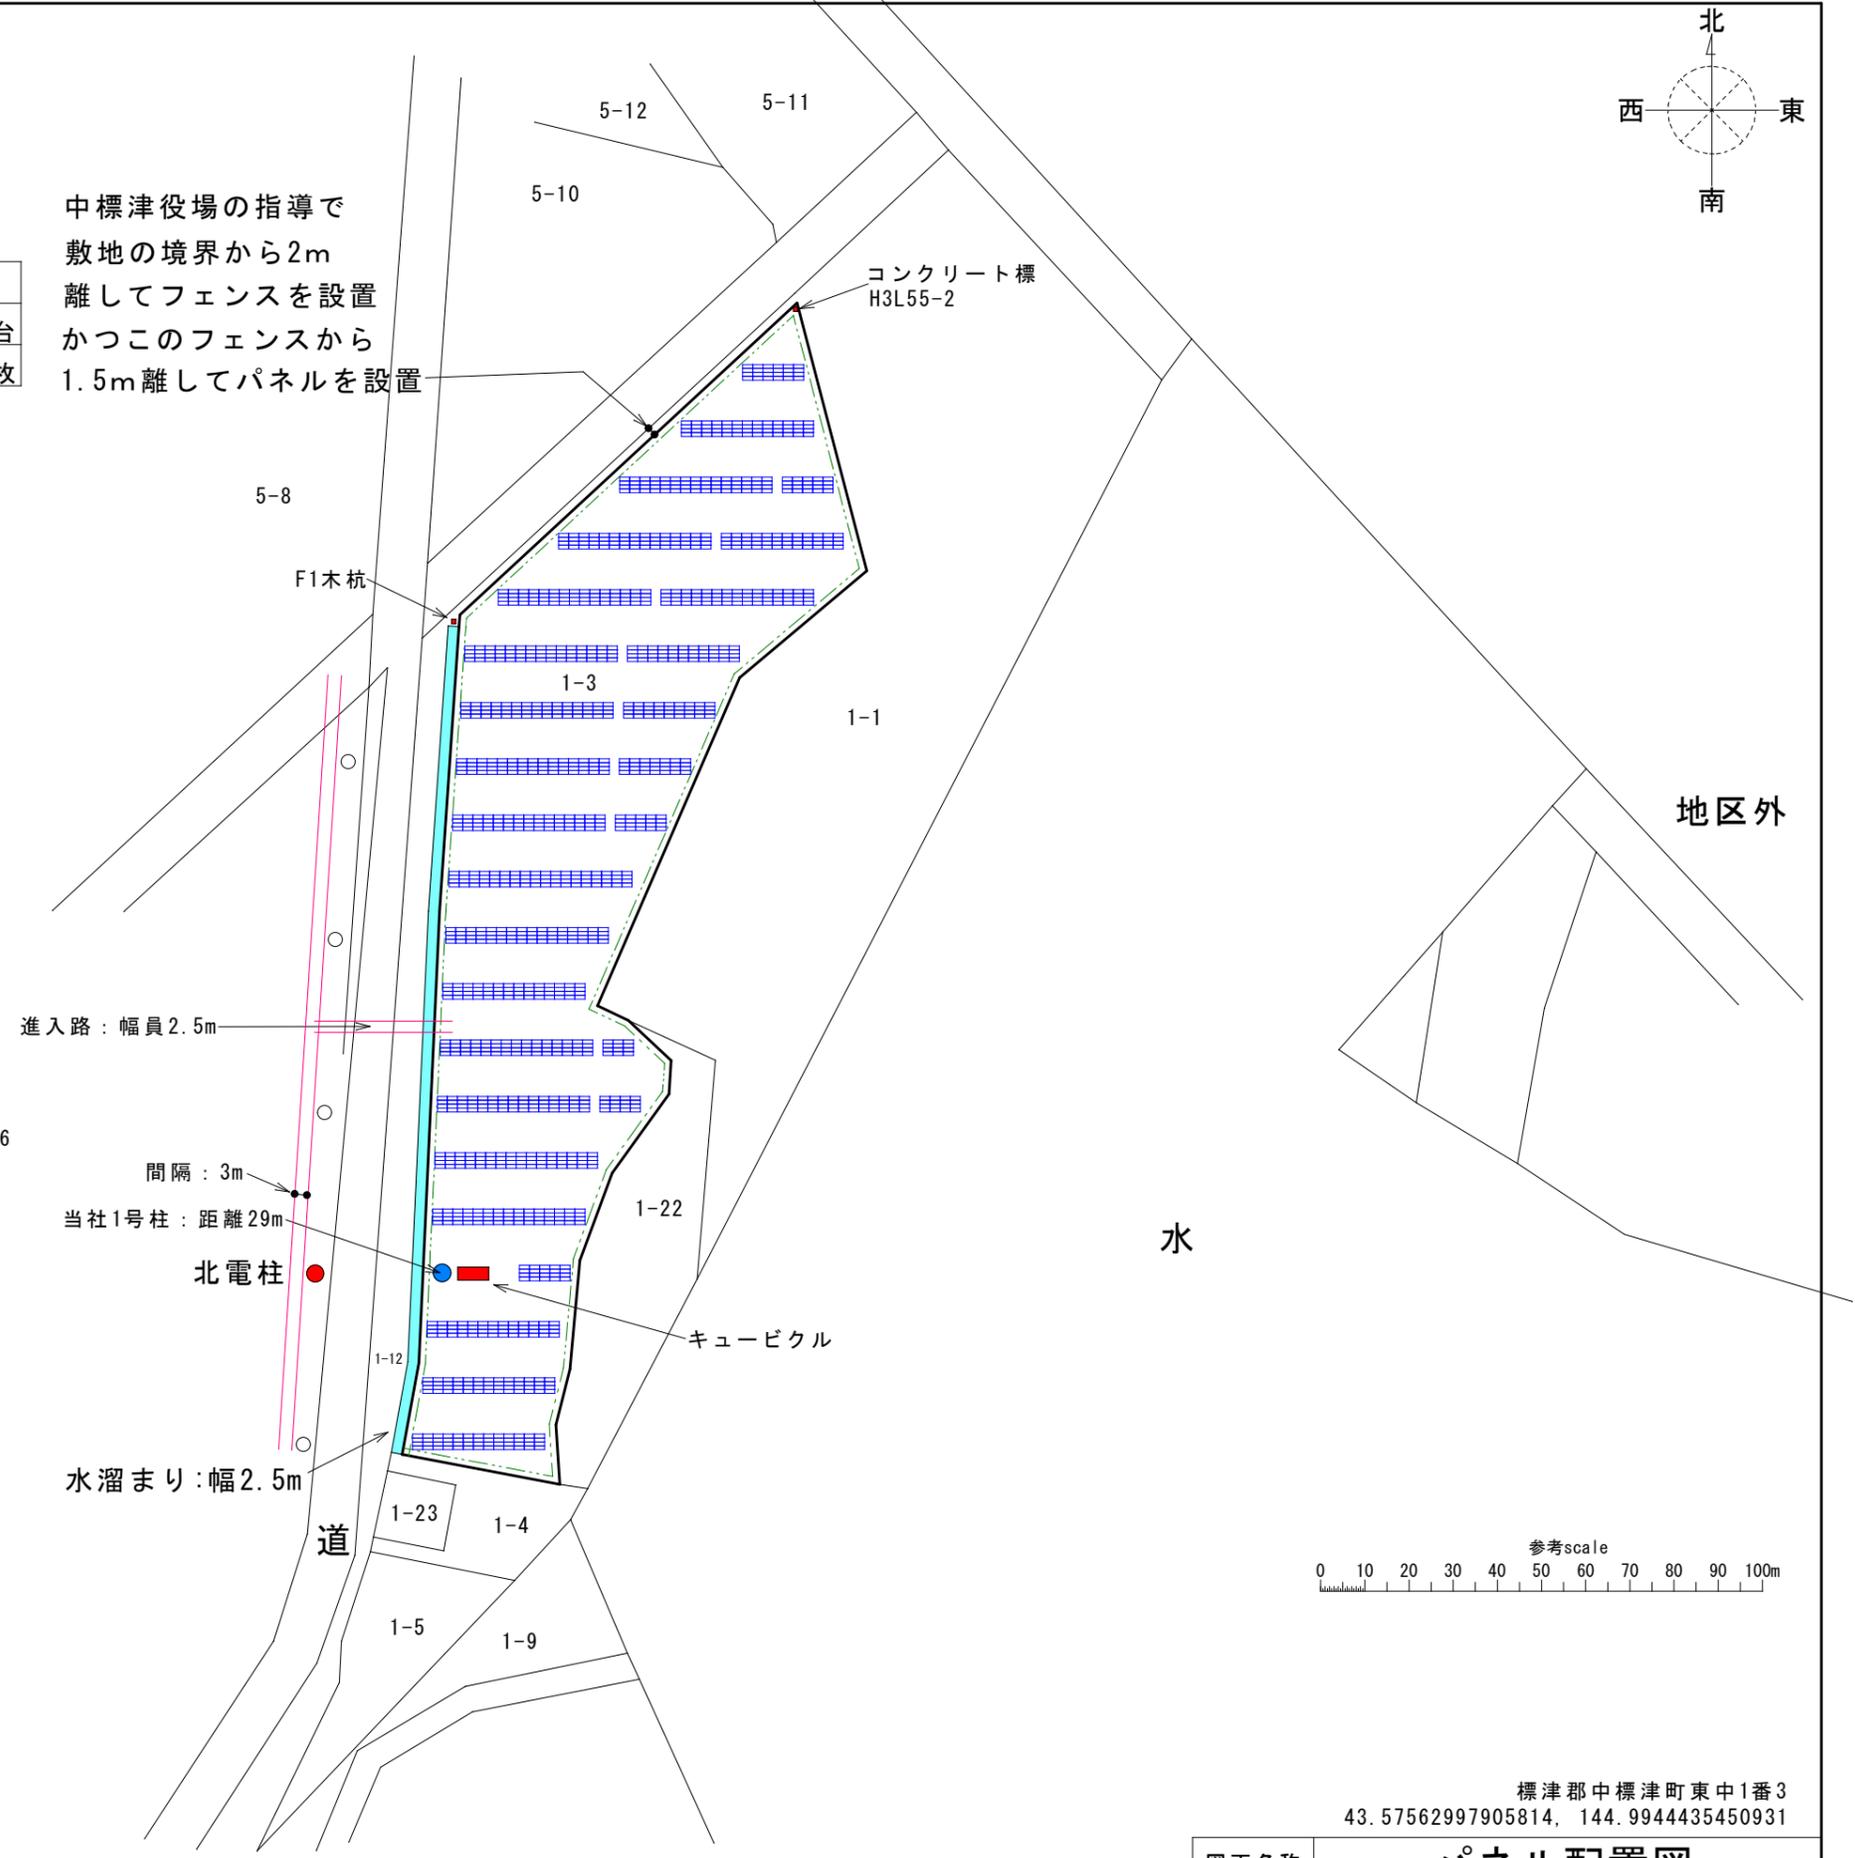

標津郡中標津町東中1番3
43.57562997905814, 144.9944435450931