


### 設備運用方法


(株)グッドエネジー

別海町西春別第一発電所

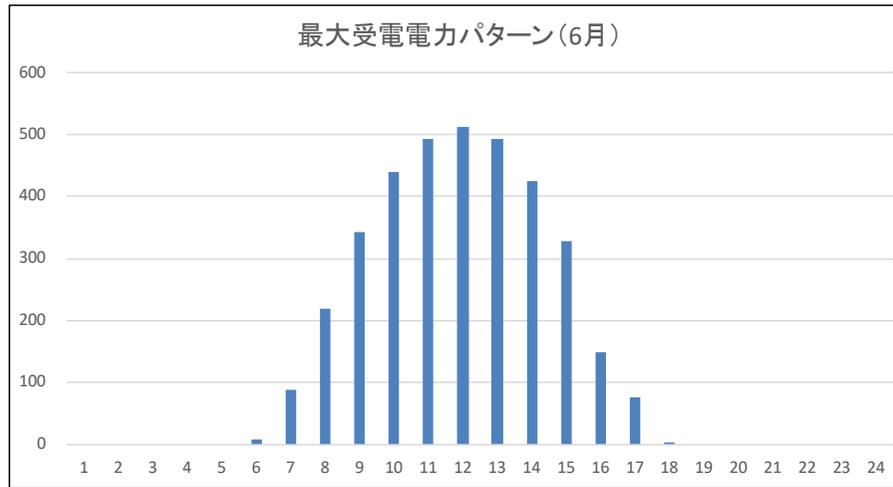

パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	932枚
システム容量	545.22kw

6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	0	9	88	220	342	440	492	512	493	425	327	149	77	4	0	0	0	0	0	0	kW

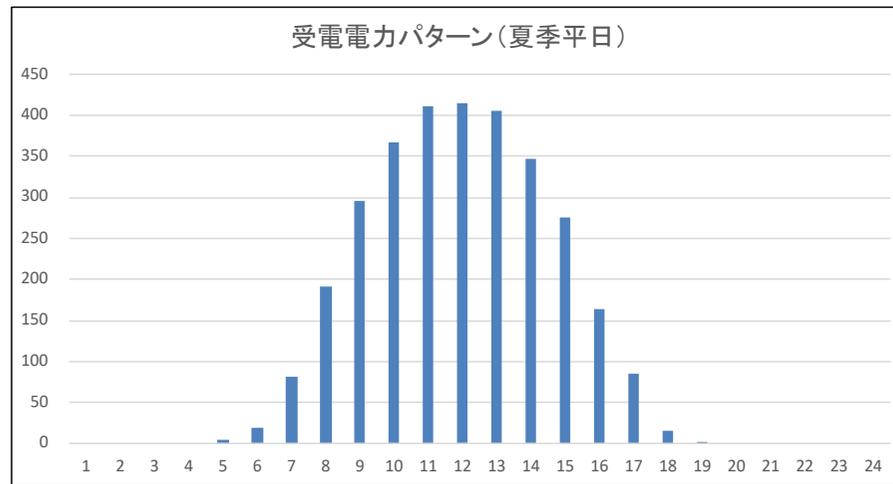

8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時
システム発電量	0	0	0	0	4	20	80	191	295	367	411	415	405	348	276	165	85	16	1	0	0	0	0	0	kW