


設備運用方法


(株)グッドエネジー

別海町西春別第一発電所

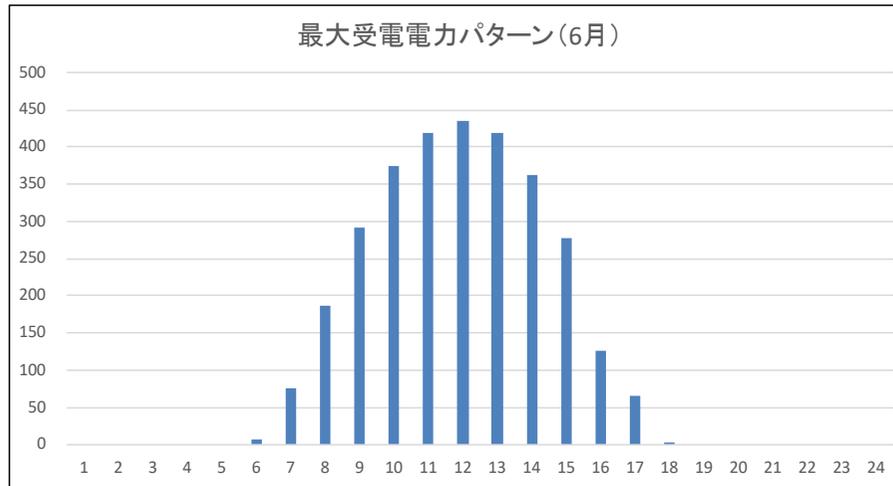

パネル公称最大出力	585w
パネルの枚数	792枚
システム容量	463.32kw

6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時	
システム発電量	0	0	0	0	0	8	75	187	291	374	418	435	419	362	278	127	65	3	0	0	0	0	0	0	0	kW

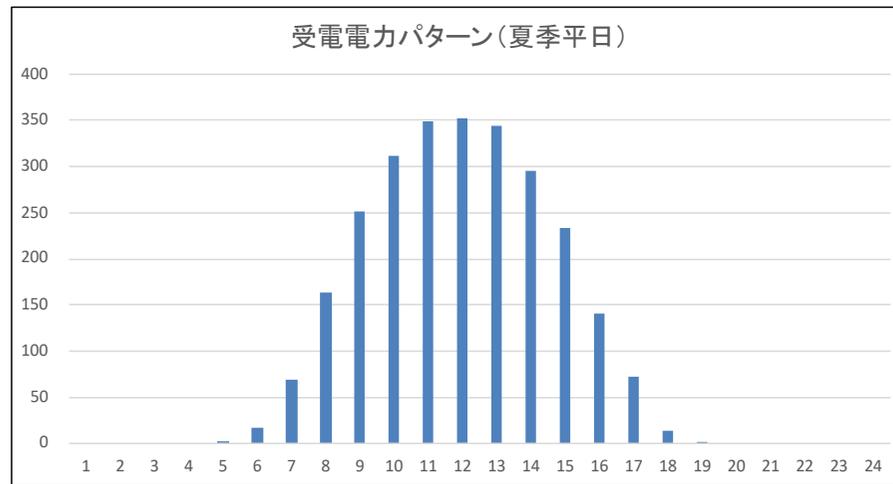

8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	時	
システム発電量	0	0	0	0	3	17	68	163	251	312	349	352	344	295	234	140	73	13	1	0	0	0	0	0	0	kW