


設備に関する備考

- ・区分開閉器はSOG400A を使用予定とする。
- ・制御電源はキュービクルより得るものとする。
- ・VCT、積算電力量計はキュービクルに収めないものとする。

キュービクル

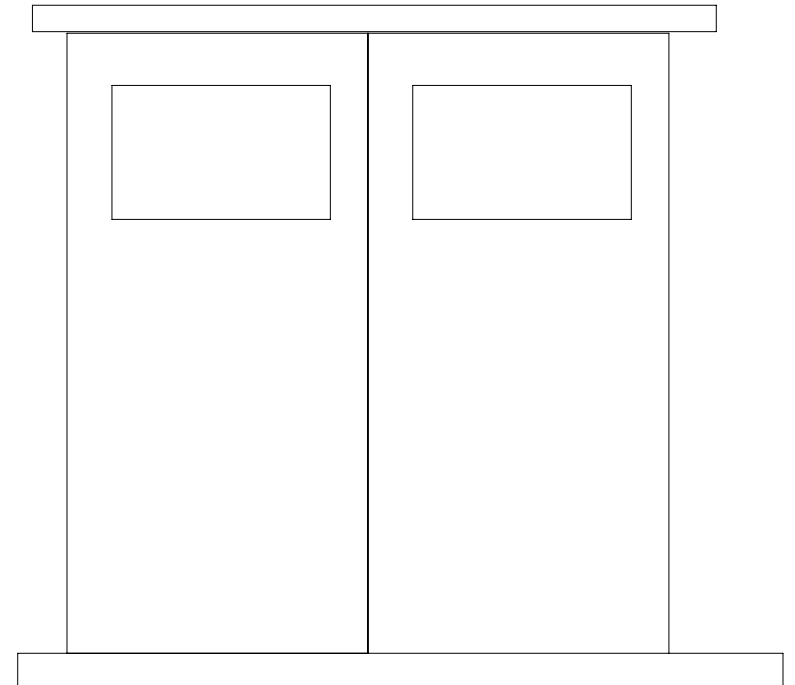

▽GL

特記事項	工事名	<p style="text-align: center;"><b>上田信州電機 株式会社</b></p> <p>長野県上田市住吉527番地    Tel: (0268) 22-3920    長野県知事許可 e-mail: ueda-shinshu-denki@po7.ne.jp    Fax: (0268) 25-4948    電気工事業(般-004171号) 消防施設工事業(般-004171号)</p>	検印	検印	現場代理人	設計	年月日	整理番号	図面番号
	図名		<p style="text-align: center;">橋本</p>	Scale	1:50				

主要設備レイアウト図