


当社のID番号	釧路14-14			
設備認定申請上の名称	厚岸町山の手第一発電所			
太陽電池1枚の定格出力	595w			
1台のPCSへのDC入力回路数	8入力		7入力	
1ストリングあたりのパネル枚数	16枚		16枚	
PCS1台あたりのパネル数	128枚		112枚	合計
設置するPCSの台数	14台		5台	19台
パネルの総枚数	1792枚		560枚	2352枚
PCS1台あたりの出力	50.0 kW		50.0 kW	
発電所の出力	950.0 kW			
太陽電池の合計出力	1399.44 kW			


フェンス全体の長さ : 712 m

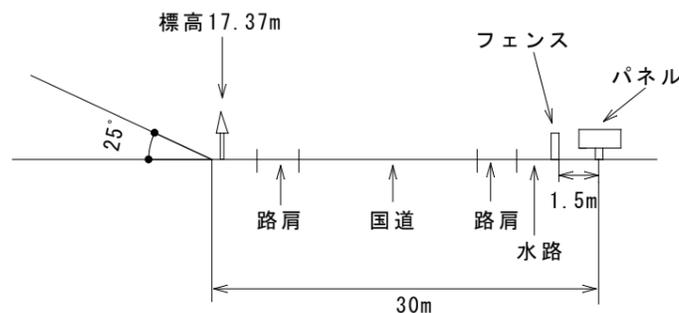

パネル枚数	パネル定格総出力
2,352枚	1,399.44 kW
パネル出力 : 595W/枚	


住所/敷地面積	最寄りの電信柱ID
北海道厚岸郡厚岸町山の手3丁目68番	
地番 面積 m ²	44.46.87-54.97.08
3-68 19351	
地番合計敷地面積 : 19,351m ²	

パネルの幅・隙間投影寸法図 パネル勾配40度

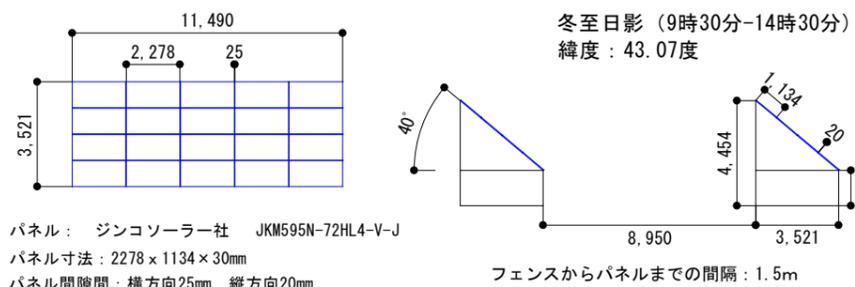

パネル : ジンソーラー社 JKM595N-72HL4-V-J
 パネル寸法 : 2278 x 1134 x 30mm
 パネル間隙間 : 横方向25mm 縦方向20mm

フェンスからパネルまでの間隔 : 1.5m

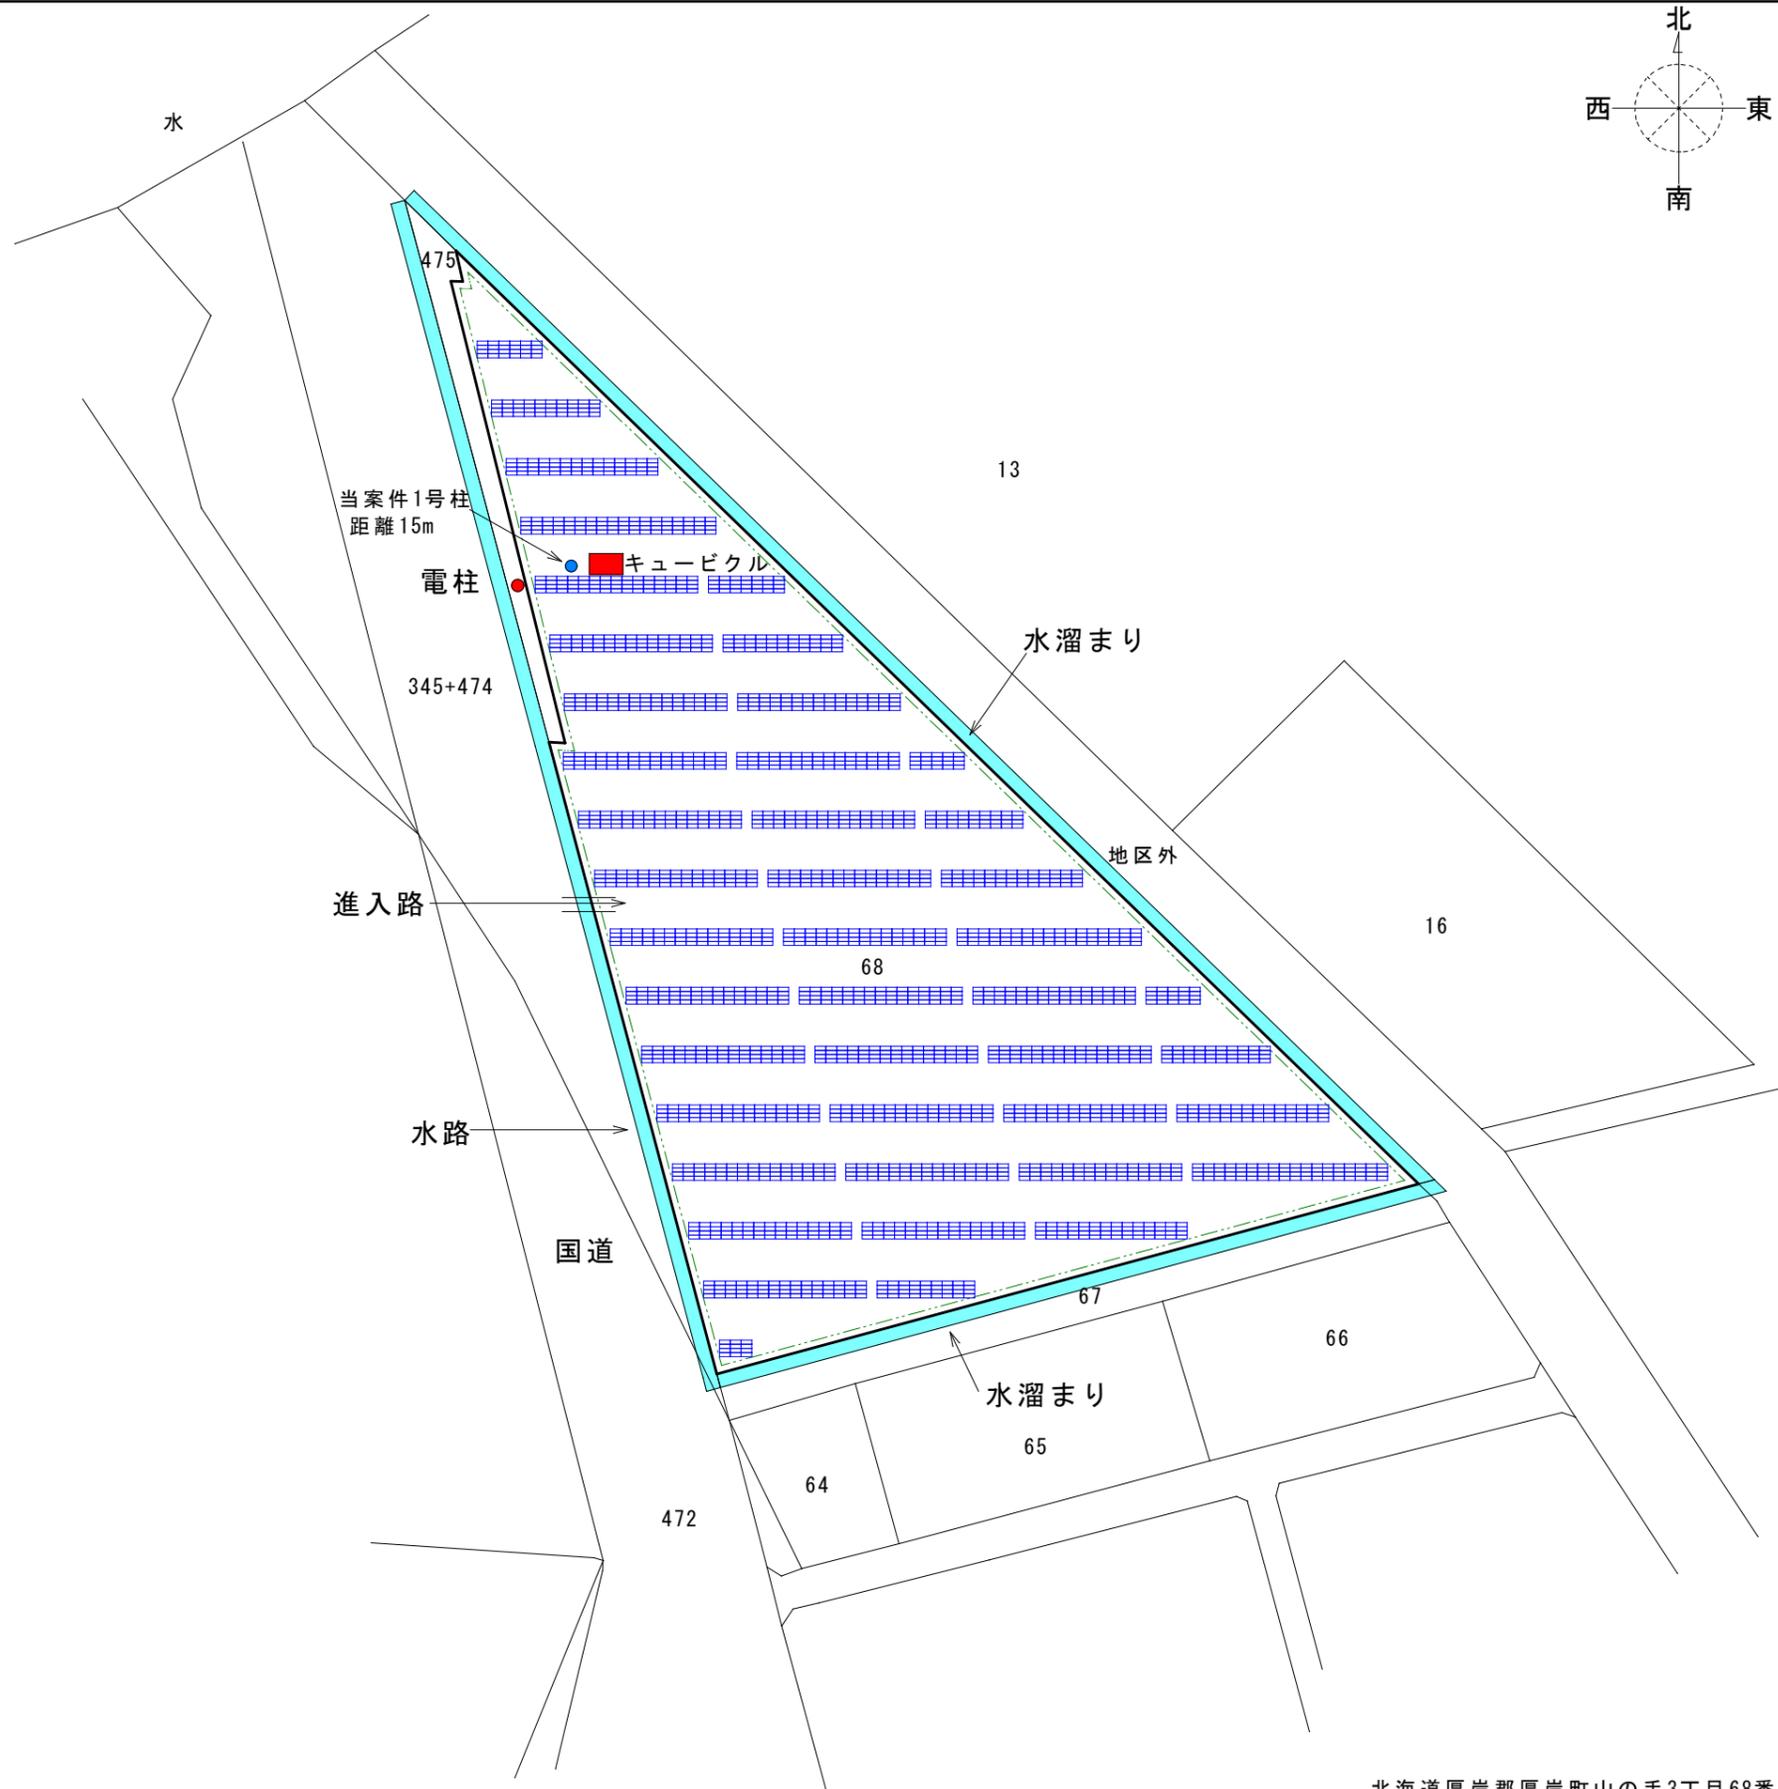

北海道厚岸郡厚岸町山の手3丁目68番
 43.074019840278, 144.8393435125103