



当社のID番号	三種206		
設備認定申請上の名称	三種町大口第2発電所		
太陽電池1枚の定格出力	595W		
1台のPCSへのDC入力回路数	4入力	4入力	7入力
1ストリングあたりのパネル枚数	16枚	11枚	16枚
PCS1台当たりのパネル数	108枚		112枚
設置するPCSの台数	1台	6台	7台
パネルの総枚数	108枚	672枚	780枚
PCS1台当たりの出力	50.0kW		
最大受電電力			350.0kW
太陽電池の合計出力			464.1kW



フェンスの距離 : 290m

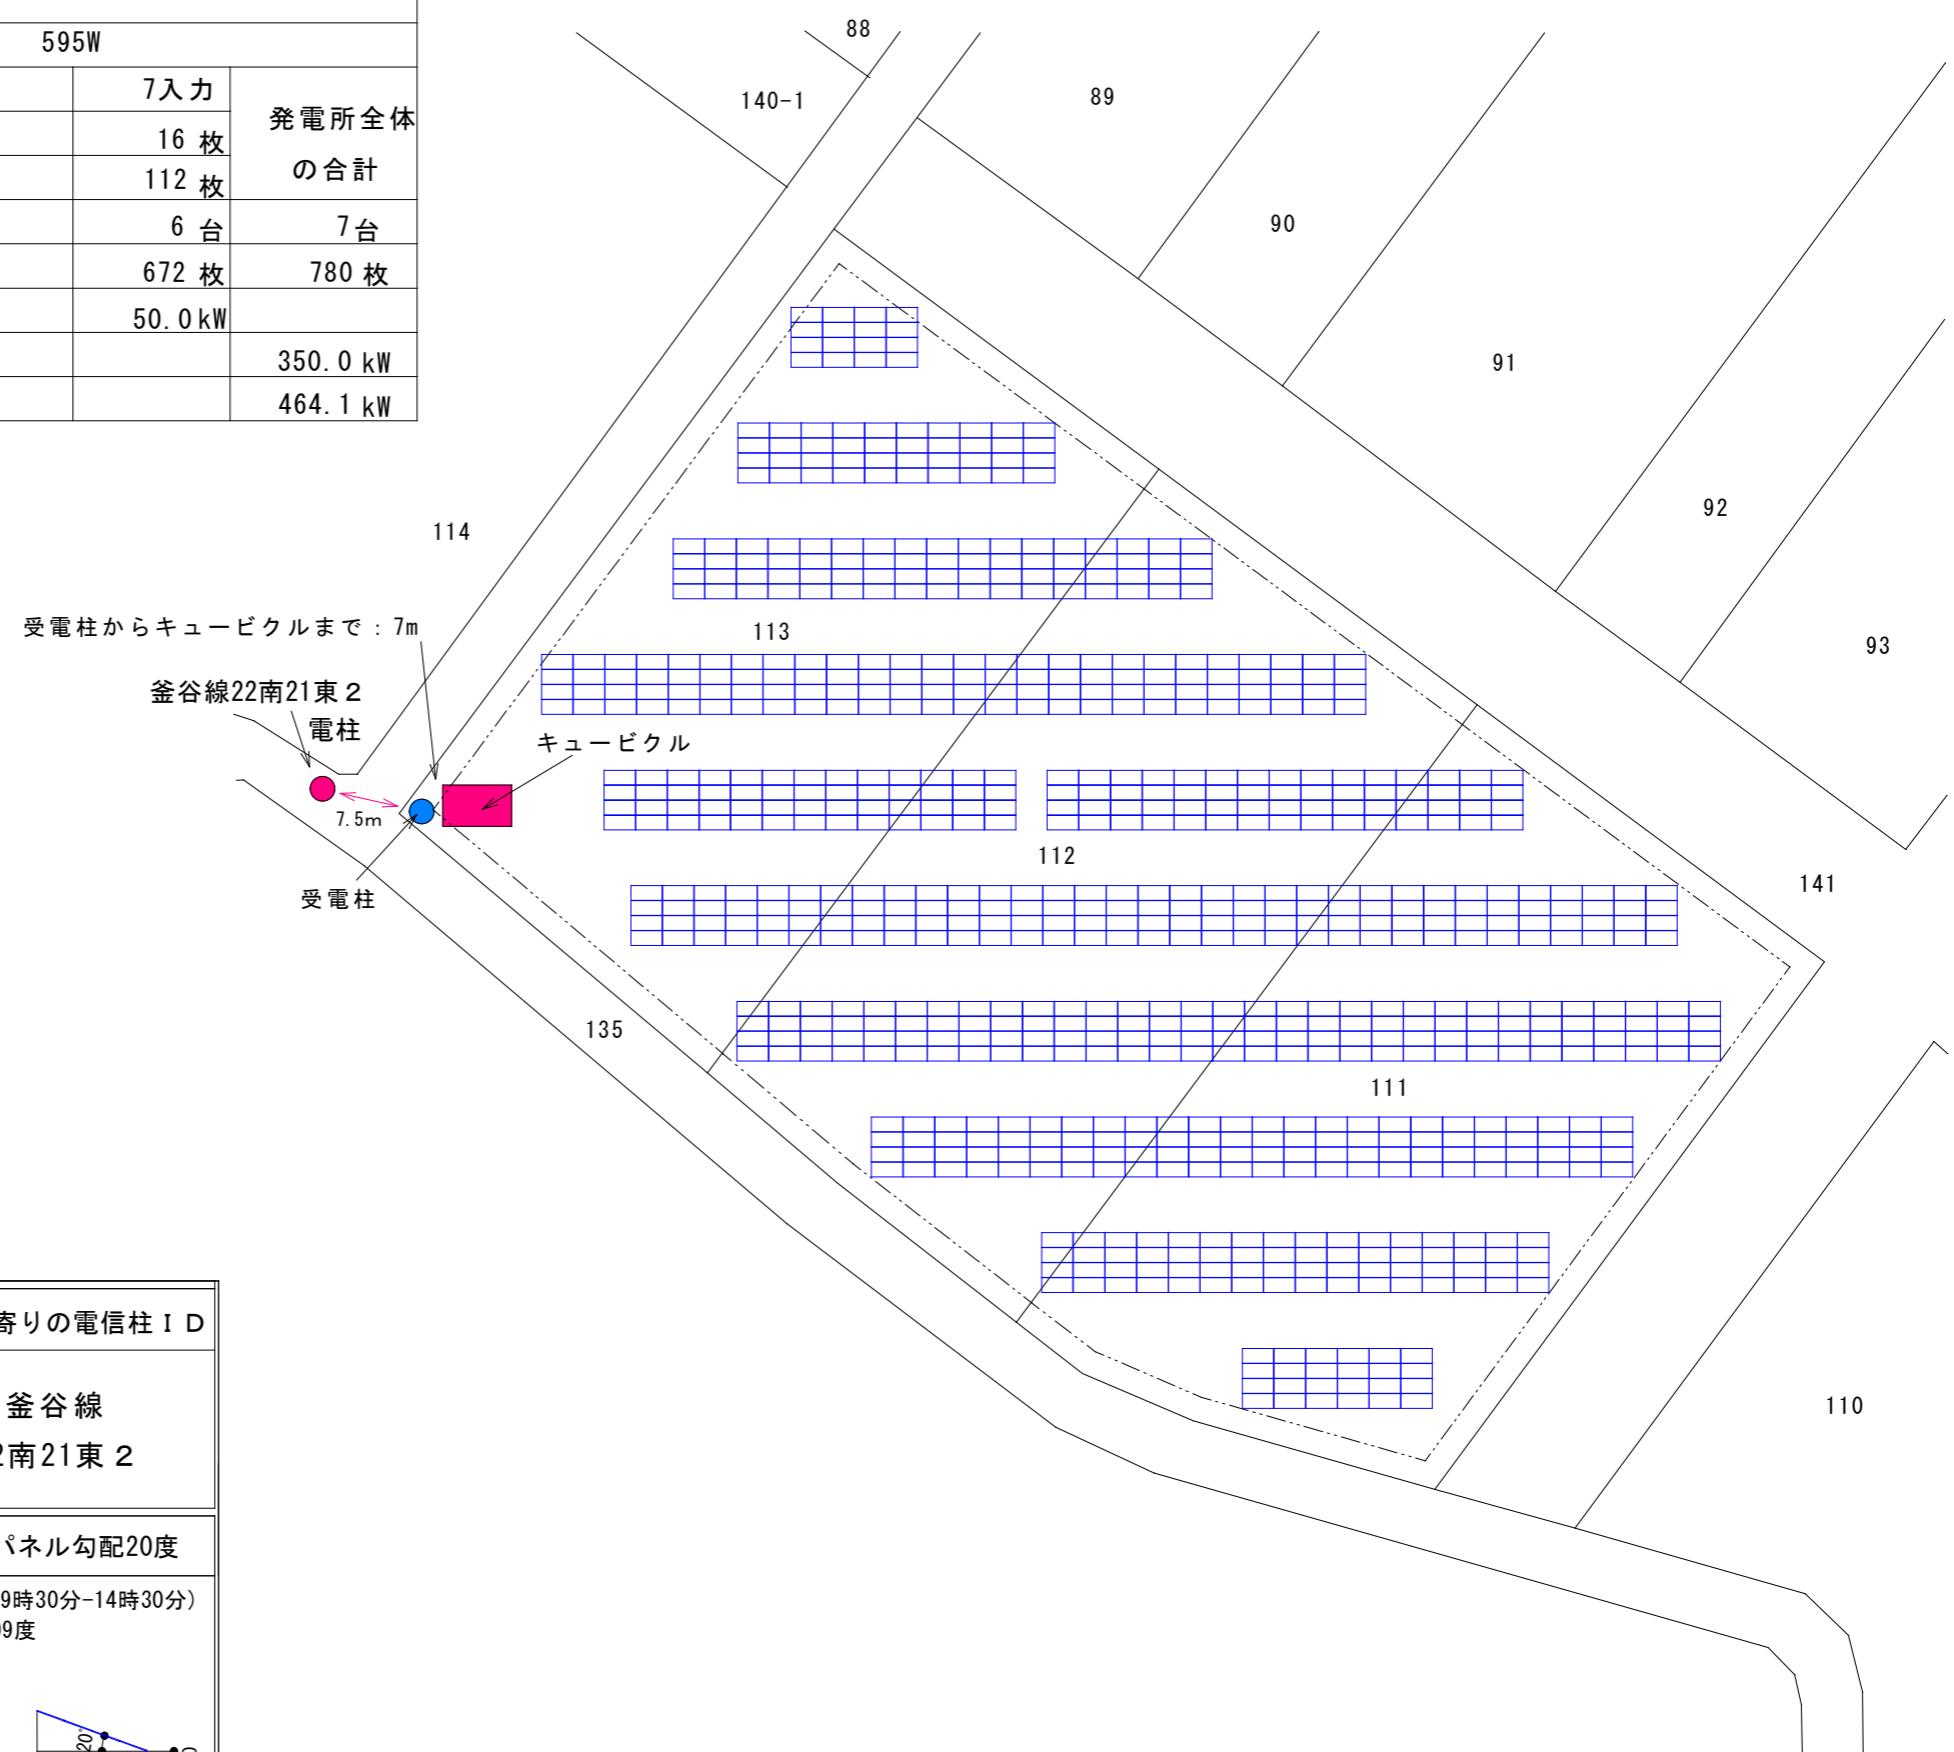

パネル枚数	パネル定格総出力
780枚	464.1kW
<small>パネル出力 : 595W/枚</small>	

住所/敷地面積			最寄りの電信柱ID
秋田県山本郡三種町大口字コートキ			
地番面積 m ²	111 1659	112 1605	113 1596
地番合計敷地面積 : 4,860m ²			
釜谷線 22南21東2			

